



Studnia chłonna do rozsączania wody deszczowej APOLLO 500S

Producent: Marseplast

Czas wysyłki: 24 Godziny

Szerokość: 1200mm

Wysokość całkowita: 950mm

Średnica otworu montażowego: 300 lub 600mm

Materiał: PEHD

Objętość całkowita: 500l

Średnica wlotu: 110/160mm

Średnica wylotu: 110/160mm

Cena


690,00 PLN

Opis produktu

Systemy rozsączania mogą być stosowane do: - Rozsączania wód deszczowych, - Rozsączania oczyszczonych ścieków z biologicznych oczyszczalni, - Rozsączania ścieków podczyszczonych w osadniku gnilnym.

- Oznaczenie : **APOLLO 500**
- Głębokość posadowienia [mm] : **Do 2500**
- Pojemność [dm³] : **500**
- Wysokość całkowita [mm] : **950**
- Szerokość całkowita [mm] : **1200**
- Długość [mm] : **1200**
- Średnica wlotu [mm] : **Ø110/Ø160**
- Średnica otworu montażowego [mm] : **300 lub 600**

Rozsączanie wód deszczowych w obrębie własnej działki pozwala na zmniejszenie opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, pozwala na wykorzystanie wód opadowych do podlewania terenu oraz proces rozsączania naśladuje naturalny obieg wody w przyrodzie. Rozsączanie ścieków z oczyszczalni biologicznej pozwala na łatwe odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu oraz pozwala znacznie zaoszczędzić miejsce na działce.

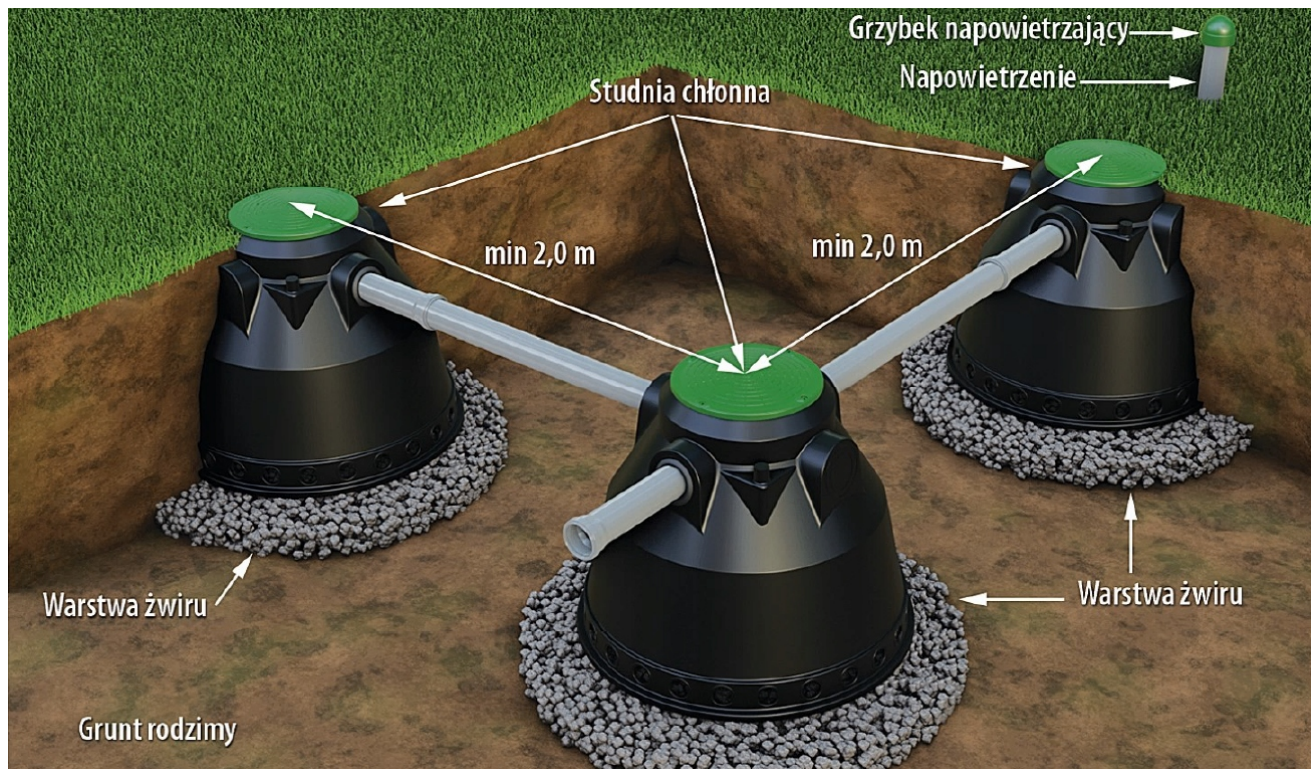

Głównym elementem systemu rozsączania wód opadowych w gruncie są tunele rozsączające oraz studnie chłonne, które magazynują i rozsączają doprowadzone do nich wody opadowe lub ścieki. Woda opadowa doprowadzana jest rurą kanalizacyjną z obszaru dachu do elementów systemu rozsączania, gdzie następnie jest magazynowana i powoli rozsączana do gruntu. Ścieki z osadnika gnilnego lub oczyszczalni biologicznej trafiają do studni chłonnej lub tuneli rozsączających gdzie są rozsączane lub oczyszczane w gruncie. Urządzenie do rozsączania można stosować zarówno w miejscach ruchu pieszego oraz w terenach zielonych. Przy stosowaniu systemu rozsączania, należy wziąć pod uwagę, że system ten może być stosowany jedynie w gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski.

PRODUKTY POSIADAJĄ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ WYDANĄ PRZEZ ITB